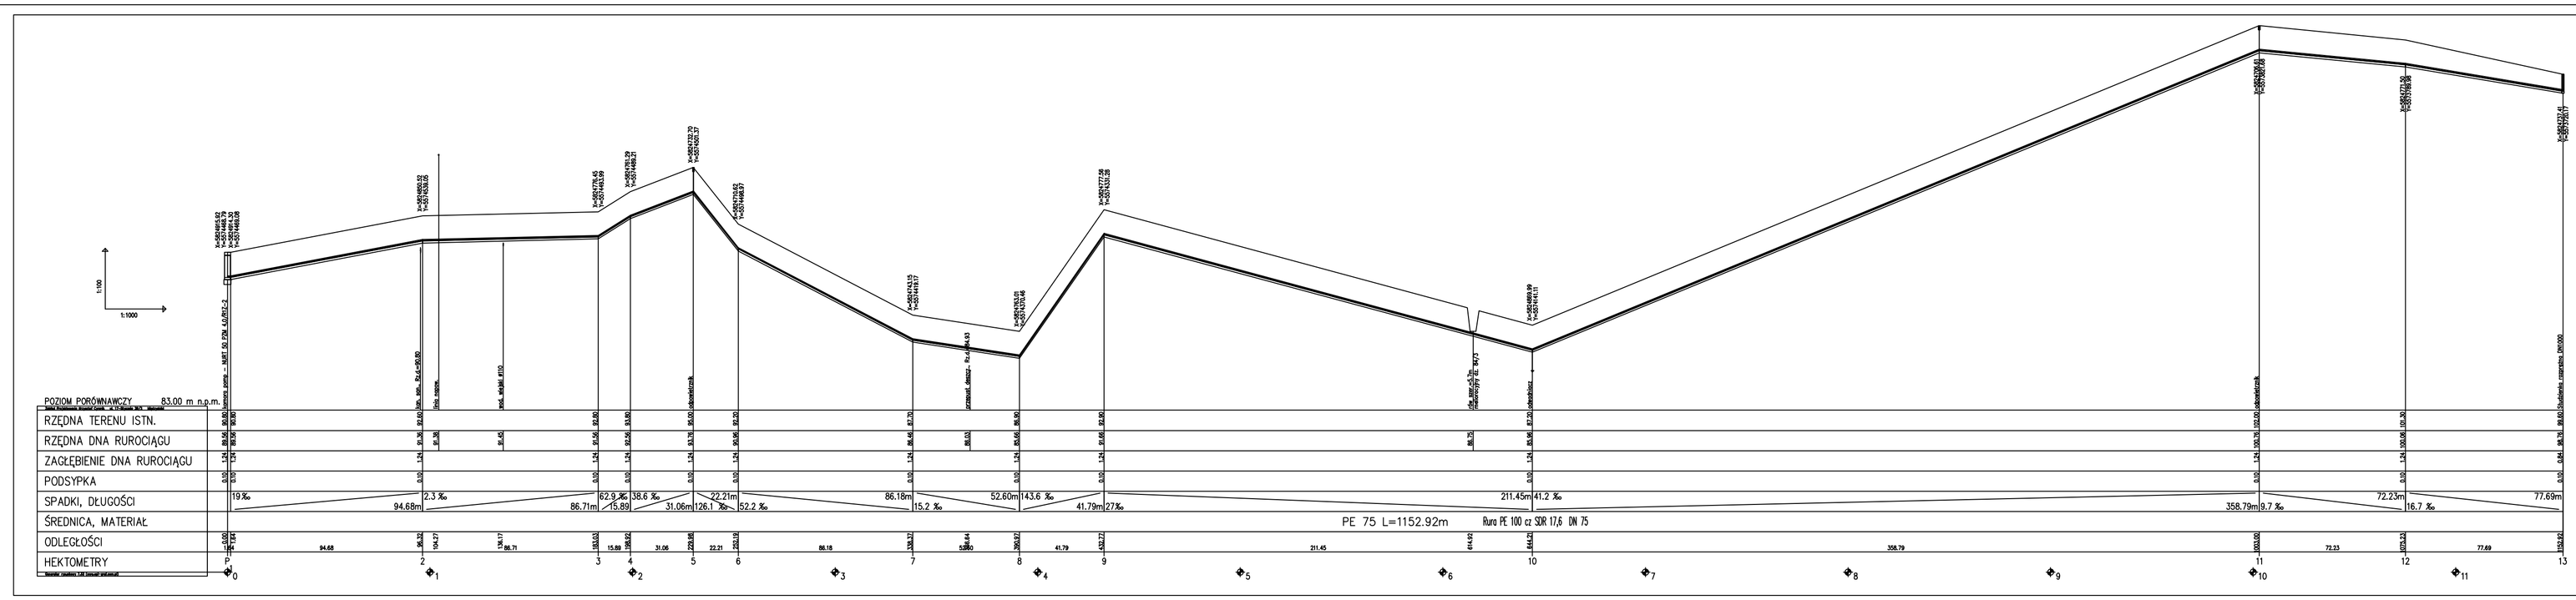

POZIOM PORÓWNAWCZY 83.00 m n.p.m.													
RZĘDNA TERENU ISTN.	86.50	86.50	85.80	85.80	85.70	85.70	86.40	86.40	87.20	87.20	88.00	88.00	88.30
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	85.76	85.26	85.40	85.04	85.19	84.95	85.46	85.01	85.95	85.65	86.73	85.65	85.44
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.24	1.24	0.40	0.76	0.51	0.75	0.94	1.39	1.25	1.55	1.27	2.35	2.86
PODSYPKA	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	19‰	94.68m	2.3 ‰	86.71m	62.9 ‰	15.89m	38.6 ‰	31.06m	126.1 ‰	22.21m	52.2 ‰	86.18m	15.2 ‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ													
ODLEGŁOŚCI	0.00	94.68	94.68	86.71	181.39	15.89	197.28	31.06	228.34	22.21	250.55	86.18	336.73
HEKTOMETRY	0+000.00		0+094.68		0+181.39		0+197.28		0+228.34		0+250.55		0+336.73
	0		1		2		3		4		5		6

RZĘDNA TERENU ISTN.	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25
PODSYPKA	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	143.6 ‰	41.79m	27‰	211.45m	41.2 ‰	358.79m	9.7 ‰	72.23m	16.7 ‰	77.69m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ													
ODLEGŁOŚCI	52.60	389.33	41.79	431.12	211.45	642.57	358.79	1001.36	72.23	1073.59	77.69	1151.28	
HEKTOMETRY	0+389.33		0+431.12		0+642.57		1+001.36		1+073.59		1+151.28		
	7		8		9		10		11		12		13

RZĘDNA TERENU ISTN.	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95	85.65	85.95
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25	1.55	1.25
PODSYPKA	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	143.6 ‰	41.79m	27‰	211.45m	41.2 ‰	358.79m	9.7 ‰	72.23m	16.7 ‰	77.69m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ													
ODLEGŁOŚCI	52.60	389.33	41.79	431.12	211.45	642.57	358.79	1001.36	72.23	1073.59	77.69	1151.28	
HEKTOMETRY	0+389.33		0+431.12		0+642.57		1+001.36		1+073.59		1+151.28		
	7		8		9		10		11		12		13

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA – KRZYSZTOF CYRANIK

64-400 Międzychód ul. 17 – Stycznia 39 / 2 tel. 095-748-2648 kom. 603-543-343

INWESTOR	GMINA KWILCZ 64-420 KWILCZ ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23
TYTUŁ PROJEKTU	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W ORZESZKOWIE
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI – RUROCIĄG TŁOCZNY

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	NR UPRAWN.	SKALA	DATA
PROJEKTANT	techn. Leszek Jenek	instalacyjna		45/90 Gw	1:100/1000	maj 2017
WYKONAŁ	mgr inż. K. Cyranik			110/82Gw		
SPRAWDZIŁ						NR RYS. 7.